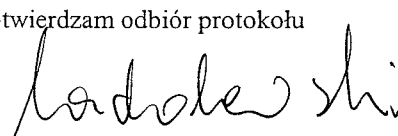

		URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO		Lp. 4
		Oddział w Warszawie		
Protokół badania okresowego		Data badania: 30.11.2010		
Eksploatujący: 0111311 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA WARSZAWA, NOWOWIEJSKA 24		Urządzenie: stały zbiornik ciśnieniowy Wytwórca: ZPP Nr fabr.:18 Rok budowy: 1961 Numer ewidencyjny: 2327032183 Pojemność: 50,0000 m ³ Pow. ogrzewalna/moc: *)		
Lokalizacja urządzenia: Warszawa, Nowowiejska 24				
Parametry urządzenia:				
Przestrzeń	Robora			
Ciśnienie dopuszczalne/ próbne *) [MPa]	0,80		
Temp.dopuszczalna [°C]	60			
Czynnik roboczy [kod/nazwa]	powietrze			
1. Wymagania odniesienia: rozp. MG PIPS z 9.07.2003 (Dz. U. Nr 135, poz. 1269); Procedura UDT Nr PS-01/37				
2. Zakres i wynik badania:				
2.1. Rewizja wewnętrzna urządzenia		z osprzętem *) bez osprzętu		dała wynik pozytywny/negatywny*).
2.2. Próba szczelności *) urządzenia		hydrauliczna *) prężnościowa		z osprzętem *) bez osprzętu
				przy ciśnieniu próbnym jak w tabeli powyżej
2.3. Rewizja zewnętrzna urządzenia		w ruchu /postoju *) dała wynik pozytywny/negatywny*).		
2.4. Urządzenie zabezpieczające		ustawione na ciśnienie I / II / III przestrzeni: 0,8- / / MPa, jak w: uwagach / protokole badania z dnia / załączonym poświadczeniu *)		
3. Uwagi, zalecenia, niezgodności, wyposażenie pomiarowo-badawcze:				
<p>Stan zbiornika oraz jego osprzęt wie budowy zestawienia źródła zasilania bez zmian</p>				
4. Termin następnego badania:				
rewizja wewnętrzna		kwiecień 2014		
próba ciśnieniowa/szczelności *)			
rewizja zewnętrzna w roku		2012		
Na uzasadniony wniosek eksploatującego rewizja wewnętrzna lub próba ciśnieniowa / próba szczelności mogą być przeprowadzone przed wyznaczonym terminem, zgodnie z wymaganiami odniesienia.				
5. Potwierdzam odbiór protokołu		6. Pieczęć i podpis inspektora		
		Inspektor Urzędu Dozoru Technicznego  Różycki mgr inż. Michał Różycki Michał Różycki		
Imię, nazwisko i podpis eksploatującego lub osoby upoważnionej				
Niniejszy protokół może być powielany, wyłącznie w całości, za zgodą eksploatującego i Urzędu Dozoru Technicznego				

*) niepotrzebne skreślić

0504-530-933